



全国服务热线:

400-657-6857

高效又耐用 就选日井泵



浙江省台州市路桥区峰江街道园区中路41号

服务热线:400-657-6857

E: info@rijingpump.com

www.rijingpump.com


RHEKEN 日井

高品质水泵专家

PRODUCT MANUAL

产品说明书

不锈钢多级离心泵

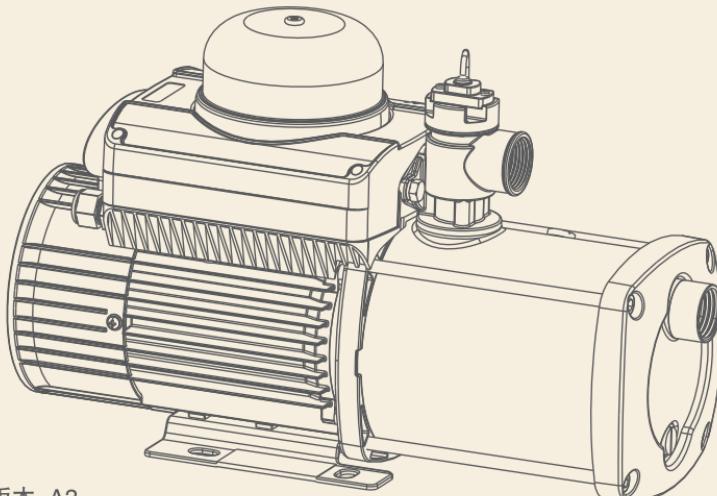


文档版本 A3

发布日期 2026-01-15

浙江日井泵业股份有限公司
ZHEJIANG RIJING PUMP CO.,LTD

二维码激活

1、用户通过微信对着水泵或说明书上的扫码保修二维码，进行扫码激活。

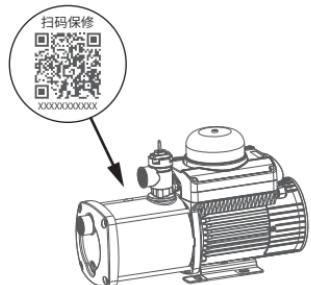

2、显示水泵相关信息

	扫码激活	
条码编号	125994.241117003	
物料代码	1.01.01.04.001	
物料名称	日井永磁变频自吸泵	
规格型号	W400	
是否激活	未激活	
激活日期		

如遇二维码破裂，无法扫描

1、用户通过微信搜索“日井泵业”公众号，点击“服务支持”中，扫码激活。



2、显示激活页面→点击扫描→产品条形码




3、点击 激活，激活日期默认为安装时间，即为质保开始时间，信息存入后台数据库，通过后台可查询用户相关数据，确认是否在质保时间内。

4、若用户不及时进行激活操作，则无法进行“正常质保服务”。



注意

安装在室内，必须在水泵附近设置排水系统，避免由于泵或水管等原因泄漏引起积水。若未按要求设置排水系统，因积水造成用户财产安全损失，本公司概不负责。

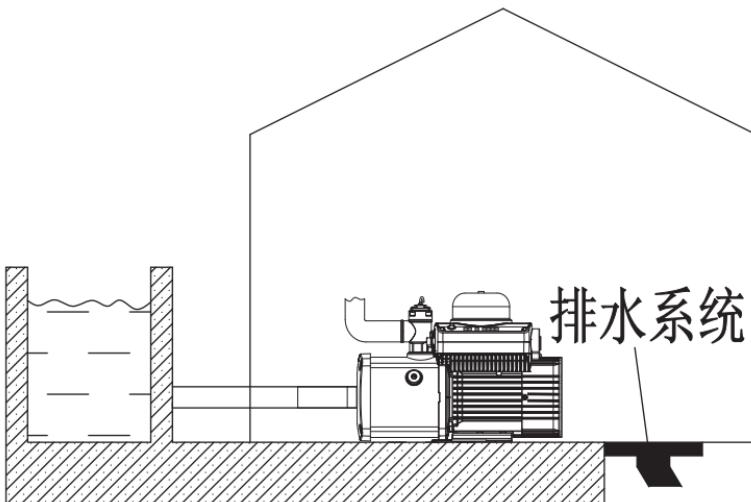

目 录

前言	1
一、使用须知	2
二、安全	3
三、产品概述	4
四、工作条件	4
五、图示型号说明和部件名称	4
六、操作说明	8
七、泵外形尺寸图	9
八、参数表及性能曲线图	10
九、电气连接	12
十、安装及操作注意事项	13
十一、泵的维护	19
十二、故障原因及排除方法	20






前 言

- 在使用本产品前,请您仔细阅读本使用说明书。
- 由于不遵守该使用说明书中规定的注意事项,所引起的任何故障和损失,厂家不承担任何相关责任。请妥善保管好所有文件。如有疑问,请来电致函或与当地的经销商联系。
- 本说明书详细阐述了日井泵业电泵安装、使用、维护等内容,同时提供了重要的安全性信息。为了您和他人的安全,我们恳请您仔细阅读本说明书并遵循其建议,严格按要求安装、使用、维护您购买的产品。借此机会,我们感谢您选用日井泵业系列产品,您的满意是我们最大的成功!
- 如果您有宝贵意见,
请拨打客服专线 400-657-6857 或致函 info@rijingpump.com,
我们将慎重考虑,不管采纳与否,都将及时给予答复。
谢谢您的支持!
- 注:
本说明书中的所有资料、图解和规格均以出版时所获得的最新产品资料为准。
因产品在不断更新,若发现铭牌参数与本说明书有出入,均以铭牌为准。
注意:安装电泵时,建议电泵进出口安装球阀,便于检修和维护电泵

浙江日井泵业股份有限公司
二〇一九年九月十五日

生产许可证编号(浙)XK06-003-00793

一、使用须知

 <p>1. 使用前必须接地线，以防止绝缘不良，发生触电事故；为安全起见，不要弄湿电源插头。</p>	 <p>煤气管 接地注意 接地线之前，关掉电源。 千万不要把接地线接在煤气管上，否则会有爆炸的危险。</p>
 <p>2. 避免无水状态下运转水泵，否则会缩短水泵寿命；引起电机发热，易出故障。</p>	 <p>3. 不能使用除水以外的任何液体。当使用易溶物如苯酸，易燃物如汽油以及高粘度液体时，容易引起火灾，且泵易出故障，使用寿命缩短。</p>
 <p>4. 在寒冷的天气里，使用水泵时，不要把电机或泵头用被子或布包围防冻，否则引起电机发热，有发生火灾的危险。</p>	 <p>5. 不要把水泵暴露在直射光线下或雨水中，否则将缩短水泵寿命和发生触电事故。</p>
 <p>6. 不能使用90°C以上的热水运转水泵，否则密封件变形漏水。</p>	 <p>7. 此泵安装在容易吸进沙子的井下时，需要配防砂器，这样可以防止泵头内叶轮在短时间内打坏以及压力降低流量减少。</p>
<p>8. 电压范围限于额定电压±10%内，超过额定电压时，缩短水泵寿命。</p>	<p>9. 系统承压不得超过水泵的最大承压，具体参数见7.1性能参数表。</p>

二、安全

2.1 人员资质

安装水泵的人员必须具备相应的资质。

2.2 不遵守安全防护措施导致的危险

不遵守安全防护措施所引起人身伤害或水泵损坏，厂方不负任何责任，也不承担任何索赔。

不遵守安全防范措施将导致：

- (1) 水泵或设备将失去其主要或重要功能。
- (2) 对人员造成电气及机械伤害。

2.3 操作者的安全防范措施

必须遵守本说明书中的重要规范，排除可能引起的伤害。

2.4 检查和安装的安全规范

操作者有责任确保检查和安装水泵必须由有资质的、接受过培训的专业人员进行。只有在拔掉电源，确保水泵停止运行后才能进行维修。

2.5 自行设备改装和自制备件

自行改装设备必须经过制造商同意，使用原始备件和制造商授权的产品将确保安全，使用其他零件，制造商将不承担由此引发的任何后果和责任。

2.6 使用

厂方仅保证在说明书所述的范围内水泵的可靠性，产品样本及说明书中的极限值不允许逾越。

三、产品概述

RJ系列不锈钢多级泵是一种小巧的供水系统，适用于家庭生活取水、井用提水、管道增压、园林浇灌蔬菜大棚浇水以及养殖业等场合。也适用于河水、井水等给排水、农村、养殖、园林、旅馆、食堂及高层建筑送水等。电源要求频率为50Hz,单相电压220v,三相380v,见产品铭牌。备注:单相高压自吸泵分自动水泵和非自动水泵。所有非自动水泵都可以改装成自动水泵。自动水泵是在非自动水泵上外加自动装置而成，它由压力开关和压力罐等组成。该功能特点:是在通电情况下，拧开水龙头，泵会自动工作，反之则停。如与水塔配用，接上限位开关则能随水塔中的水位高低而自动工作或停止。

四、工作条件

PH值： 6-8.5

环境温度： 0-40度


液体温度： 0-100度

相对湿度： Max.85%(RH)


进口压力： 须低于压力开关启动值

五、图示型号说明和部件名称


5.1 型号说明

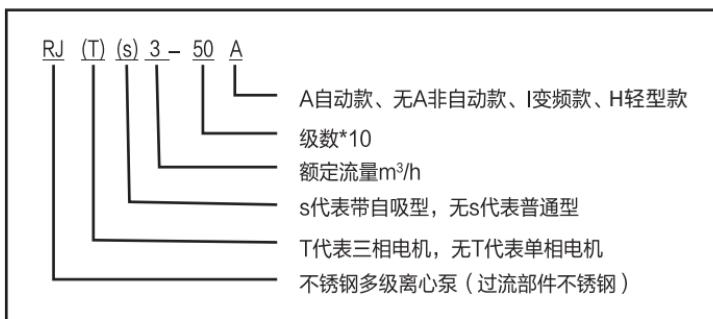


5.3 部件名称

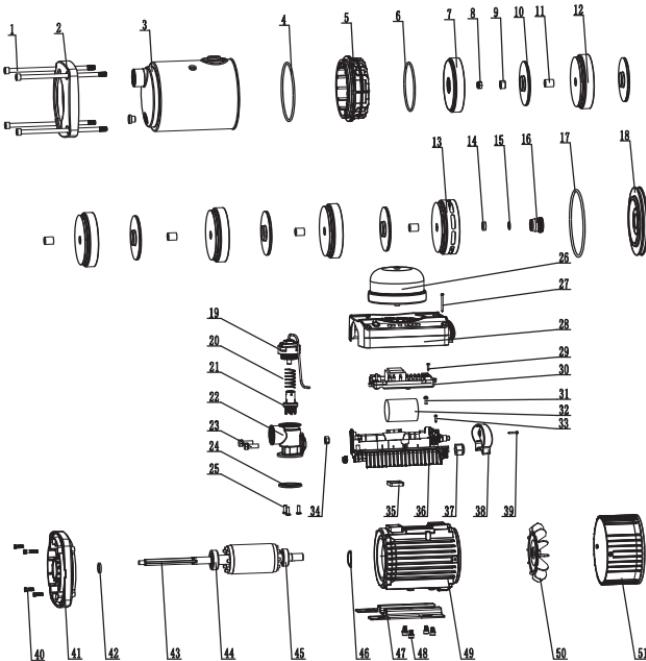

10	叶轮	11	轴套	30	线路板组件	31	十字盘头六棱牙螺钉	52	
9	叶轮锁紧套	12	导叶	29	十字槽盘头螺钉	32	电容	51	风罩
8	自锁螺母	13	末级导叶	28	罩盒上	33	十字盘头自攻螺钉	50	风扇
7	首级导叶	14	定位套	27	十字槽盘头螺钉	34	螺母	49	定子
6	O形密封圈	15	轴用弹性挡圈	26	气罐	35	罩盒垫圈	48	内六角螺栓
5	自吸离合组件	16	机械密封	25	十字槽盘头螺钉	36	罩盒下	47	底板
4	O形密封圈	17	O形密封圈	24	五通密封垫	37	密封套	46	波形弹垫
3	泵体	18	托架盖	23	六角头螺栓	38	罩盒后盖	45	深沟球后轴承
2	前支架	19	感应器部件	22	五通	39	十字槽盘头螺钉	44	深沟球前轴承
1	内六角螺栓	20	止回阀弹簧	21	止回阀座	40	六角头螺栓	43	转子
序号		名称						42	骨架密封
								41	托架

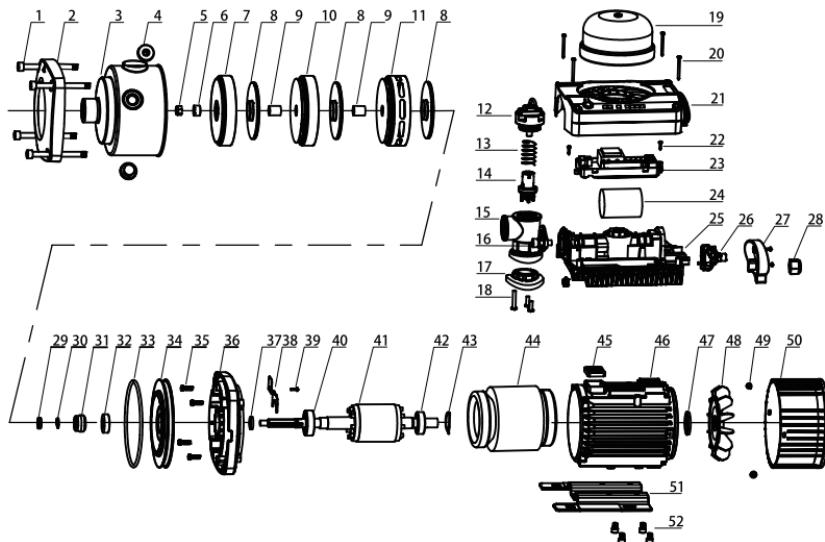

1	内六角螺栓	14	止回阀座	27	罩盒后盖	40	轴承
2	前支架	15	五通	28	电缆密封组件	41	转子
3	泵体	16	内六角螺栓	29	定位轴套	42	轴承
4	堵头组件	17	五通固定座	30	卡簧	43	波浪垫圈
5	自锁螺母	18	六角头螺栓	31	机械密封动环	44	绕组线圈
6	锁紧轴套	19	气罐	32	机械密封静环	45	机壳密封垫
7	首级导叶	20	十字盘头螺钉	33	O型圈	46	机壳
8	叶轮	21	罩盒上	34	托架盖	47	后挡水圈
9	叶轮轴套	22	十字盘头螺钉	35	外六角螺栓	48	风叶
10	导叶	23	线路板组件	36	铝托架	49	十字盘头螺栓
11	出水导叶	24	电容	37	骨架油封	50	风罩
12	感应器部件	25	罩盒下	38	轴承压板	51	底板
13	止回阀座弹簧	26	压力开关	39	十字盘头螺栓	52	内六角螺栓

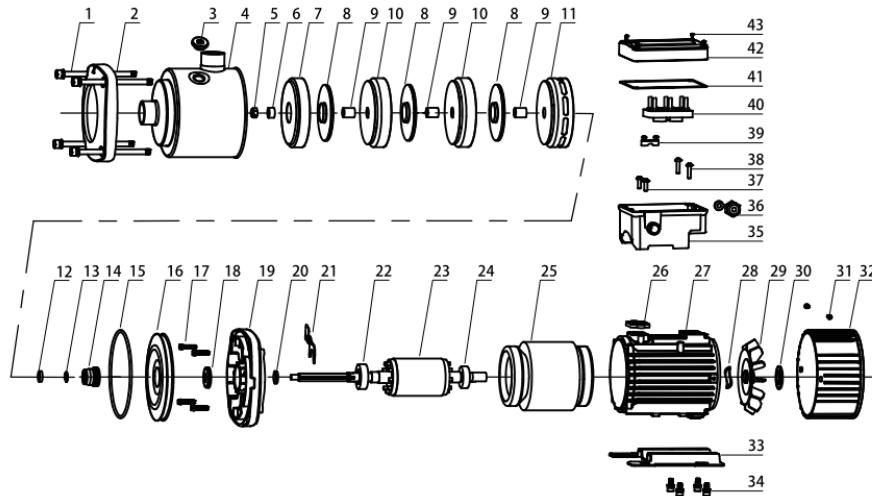

1	内六角螺栓	12	定位轴套	23	转子	34	内六角螺栓
2	前支架	13	卡簧	24	轴承	35	接线盒
3	堵头组件	14	机械密封	25	定子组件	36	电缆密封组件
4	泵体	15	O型圈	26	机壳密封垫	37	十字盘头螺栓
5	锁紧螺母	16	托架盖	27	机壳	38	十字盘头螺栓
6	锁紧轴套	17	外六角螺栓	28	波浪垫	39	电缆固定座组件
7	首级导叶	18	前挡水圈	29	风叶	40	接线柱
8	叶轮	19	铝托架	30	后挡水圈	41	盒盖密封垫
9	叶轮轴套	20	骨架油封	31	十字盘头螺栓	42	接线盒盖
10	导叶	21	轴承压板	32	风罩	43	十字盘头螺钉
11	出水导叶	22	轴承	33	底座	44	

六、操作说明

4.1、显示面板各键名称和功能

在泵腔注满水、接好管路，通电后，泵开始运行。

自动模式：指示灯  亮起，有水流通过时指示灯  亮起，当阀门在半开状态时指示灯   会同时亮起。


关闭阀门后水泵等待15秒会自动停机，指示灯  亮起，同时流量指示灯灭；

打开阀门后，待压力指示灯灭后，泵自动启动，同时流量灯亮起；如流量灯不亮，泵运行6分钟后自动缺水保护，自动指示灯变为闪烁。


水塔模式：长按  按键，水塔指示灯     四个时间中的其中一个亮起，点按  按键则可在3, 6, 12, 24四个时间中选择。

假设1、设定水塔模式为3小时，当水塔水位到浮球位置后，水泵自动停机将等待3个小时会自动开启，继续为水塔注水。

假设2、设定水塔模式为3小时，在水泵正常运行时关闭阀门，水泵等待15秒后自动停机，随后马上开启阀门水泵需等待3小时才可自动运行，如需水泵马上运行则长按  按键进行切换；指示灯  亮起，水泵继续工作或者再次切换到水塔模式继续工作，重新计时。

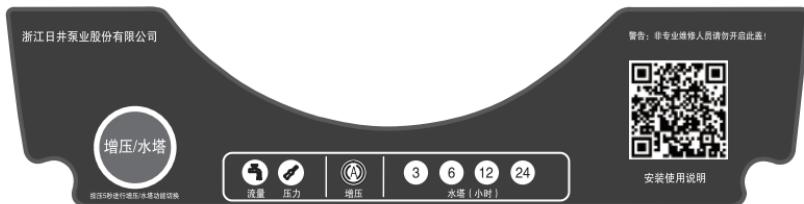

七、泵外形尺寸图

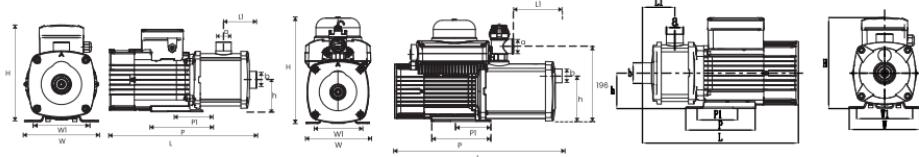

型号	L	L1	H	h	W	W1	P	P1	a	b
RJ3-30A	370	59	264	118	158	125	155	95.5	G1	G1
RJ3-40A	388	77	264	118	158	125	155	95.5	G1	G1
RJ3-50A	406	95	264	118	158	125	155	95.5	G1	G1
RJs3-30A	402	91	264	118	158	125	155	95.5	G1	G1
RJs3-40A	420	109	264	118	158	125	155	95.5	G1	G1
RJs3-50A	438	127	264	118	158	125	155	95.5	G1	G1
RJ(T)3-30	377	82	202	79	158	125	155	95.5	G1	G1
RJ(T)3-40	395	100	202	79	158	125	155	95.5	G1	G1
RJ(T)3-50	413	118	202	79	158	125	155	95.5	G1	G1
RJ(T)5-30	377	82	202	79	158	125	155	95.5	G1	G1¼
RJ(T)5-40	395	100	202	79	158	125	155	95.5	G1	G1¼
RJ5-50	429	118	224	86	171	141	155	125	G1	G1¼
RJ5-60	447	136	224	86	171	141	155	125	G1	G1¼
RJ4-20H	366	54.2	203	79	158	125	155	90	G1	G1¼
RJ4-30H	366	54.2	203	79	158	125	155	90	G1	G1¼
RJ4-40H	384	72.2	203	79	158	125	155	90	G1	G1¼


八、参数表及性能曲线图

7.1 参数表

产品型号	电源 (V/Hz)	电流 (A)	额定流量 (m³/h)	额定扬程 (m)	最大流量 (m³/h)	最大扬程 (m)	输出功率 (W)
RJ3-30A	220V/50Hz	2.7	3	20	5	28	400
RJ3-40A		3.5		27		37	500
RJ3-50A		4		34		45	600
RJs3-30A	220V/50Hz	2.7	3	20	5	28	400
RJs3-40A		3.5		27		37	500
RJs3-50A		4		34		45	600
RJ3-30	220V/50Hz	2.7	3	20	5	28	400
RJ3-40		3.5		27		37	500
RJ3-50		4		34		45	600
RJT3-30	380V/50Hz	1	3	20	5	28	400
RJT3-40		1.3		27		37	500
RJT3-50		1.5		34		45	600
RJ4-20H	220V/50Hz	2.3	4	16	7	20	400
RJ4-30H		3.1		23		30	600
RJ4-40H		3.6		31		40	800
RJT4-50	380V/50Hz	2.3	4	43	8	48	1100
RJT4-60		2.7		51		58	1300
RJ5-30	220V/50Hz	2.7	5	20	8	28	600
RJ5-40		3.6		27		38	800
RJ5-50		4.5		34		47	1000
RJ5-60		5.5		42		57	1200
RJT5-30	380V/50Hz	1.5	5	20	8	28	600
RJT5-40		2		27		38	800
RJT5-50		2.4		34		47	1000
RJT5-60		2.8		42		57	1200

7.2 性能曲线图

不锈钢多级离心泵性能曲线图

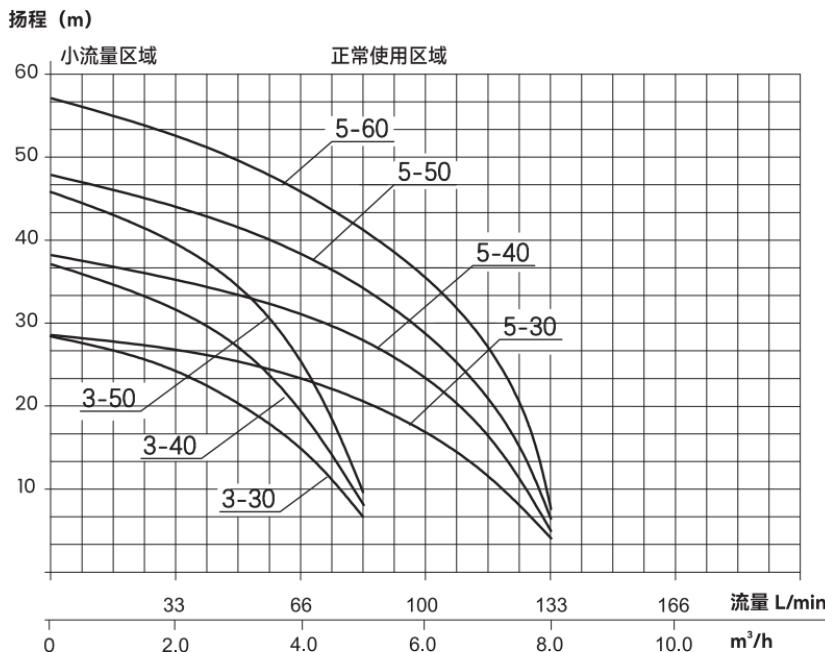

九、电气连接



除非电源已关闭，否则请勿对接线盒进行接线工作。
电泵应可靠接地，防止漏电，并应配漏电保护开关。



电气连接与保护应按当地规定进行。铭牌上标有工作电压的规格 请务必保证电机与供电相匹配。

电泵的工作区若距电源较远，则应适当加粗电源输送线，否则会因电压压降太大而影响电泵的正常工作。

如果电泵在户外使用 沿长线必须使用户外专用的橡胶电缆线。

检查电机转向（三相电机）

检查电泵运转是否正常、转向是否正确，可从风叶端看，逆时针旋转表明泵运转方向正确。若转向不正确，则断开电源，互换两根电源引出线。

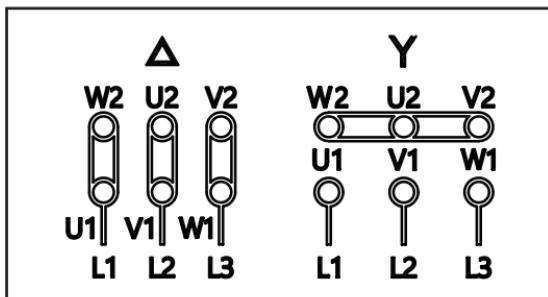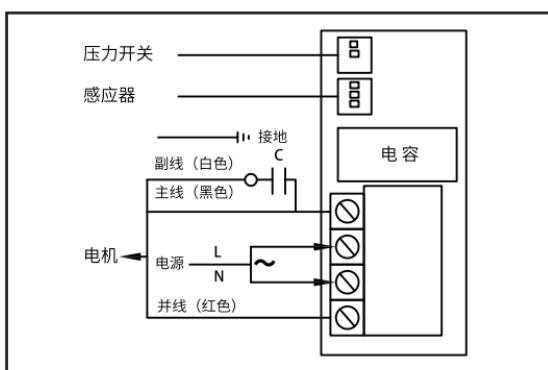

十、安装及操作注意事项



**警
告**


请严格按《使用说明书》使用。

通电前, 请仔细检查绝缘电阻, 以防漏电。


电泵应可靠接地, 应配漏电保护开关。

通电后, 严禁触摸。请勿在附近洗涤, 游泳或放牲畜下水, 以免触电。

电泵无论发生任何故障都必须切断电源, 然后检修。

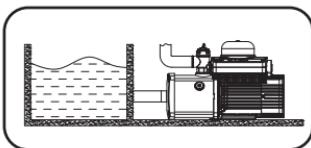


正确安装示意图A

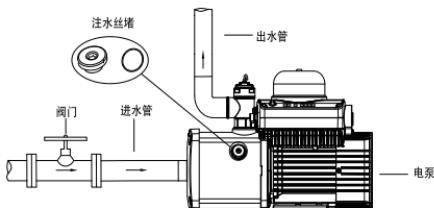

B:进水口安装注意事项:



进水口路直径至少应与出水口直径相同, 使其压降、高流速和噪声均减到最低

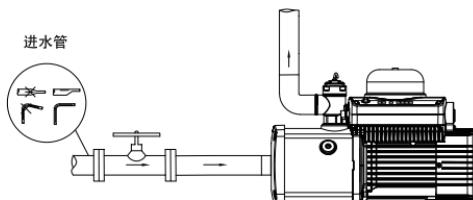


A:进水管路安装注意事项

- 1、安装电泵时，进水管路禁止使用过软的橡皮管以免吸偏；
- 2、进口管路各连接处，必须密封，尽量减少弯头，否则会吸不上水。
- 3、进水管路直径至少应与进水口径相仿，防止水利损失太大，
- 4、进水管路长度大于10米，或进水管提升高度大于4米时，进水管管径须大于电泵进水口直径。
- 5、安装管路时，须确保电泵不会受到管路大力。
- 6、如遇特殊情况该系列水泵允许不装底阀，但为了避免颗粒进入电泵，入口管路须安装过滤器。


1、安装及维护时，必须先切断电源。电泵应可靠接地，为了防止触电，请务必安装漏电保护开关。插头上若带有水分，会引起触电，请务必小心。

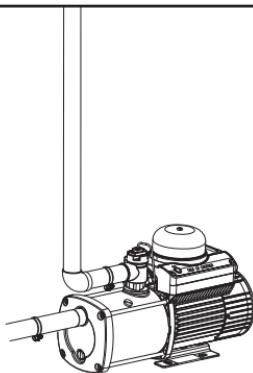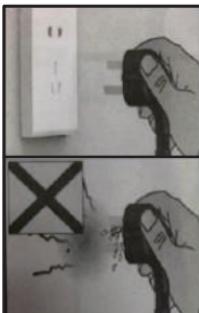


- 2、不能使用除水以外的任何液体，当使用易溶物如苯酸，易燃物如汽油以及商粘瓶颈液体时，容易引起火灾。

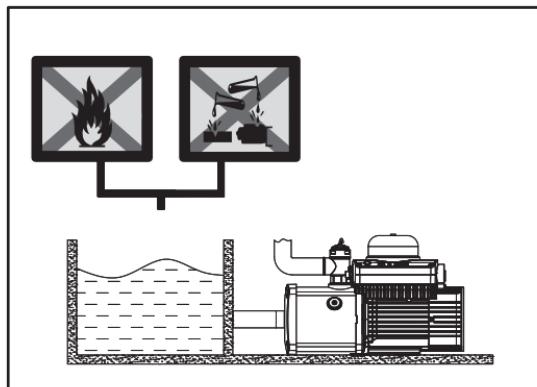


- 3、电泵在工作过程中，严禁被触摸，请勿在工作区域附近洗涤、游泳或放牲畜下水，谨防意外发生。使用中发现异常情况，如异响、出水少、水流断续等应立即切断电源，进行检查，排除故障。电泵潮湿时，在通电情况下请勿触摸电泵，以免发生意外。避免有压力的水喷溅到电泵上，并防止水浸没电泵。

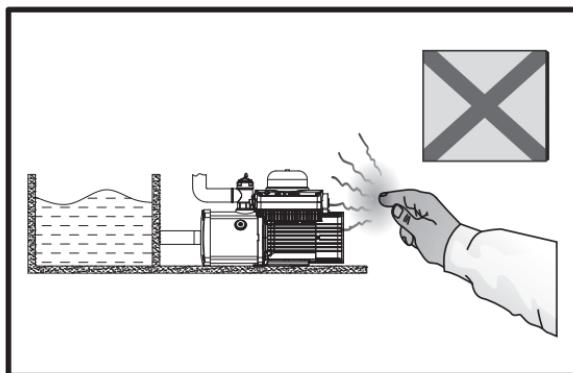


- 4、避免无水状态下运转水泵，这样会缩短水泵寿命。且电机发热，易出故障。不要把水泵暴露在直射光下进行工作，会影响水泵的使用寿命。自动系列会进入缺水保护系统来保护电泵，第二次使用只需要重新插拔插头就可以正常使用（自来水会打开自动）

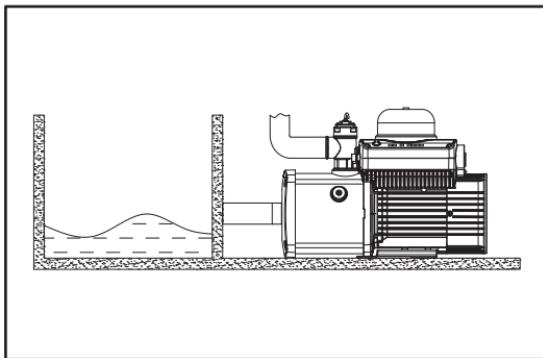

- 5、启动前先拨动一下风叶，检查水泵转动是否灵活；然后拧开注水螺塞，从注水孔往泵腔内灌满清水，待排净气后，再拧紧注水螺塞。启动时应将阀门关小一点，出水后将阀门调至所需流量。

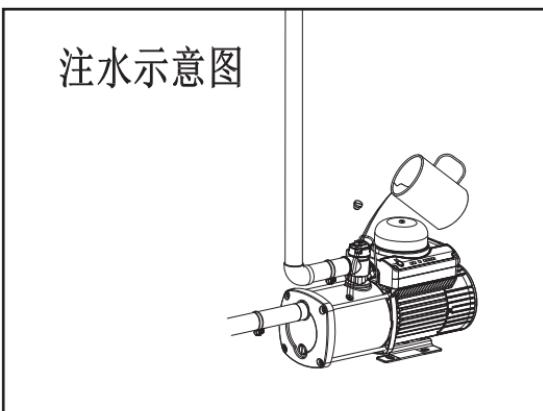


6-1. 安装与维护时，确保水泵不被意外接通，如长时间不用时，请关闭水泵进、出口端水管阀门，必须先切断电源。

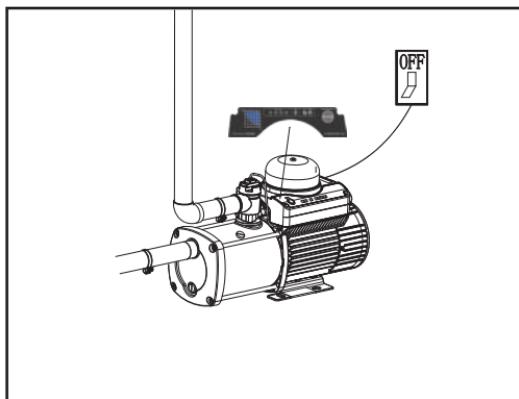

6-2. 被抽送的液体可能是灼热的，并处在高压下，泵在移动和拆卸前，必须先关闭两边阀门后再排空泵内和管道内的液体，以免烫伤。


6-3. 按铭牌所标电压供电。若长期不用，应在干燥、通风、阴凉处室温保存

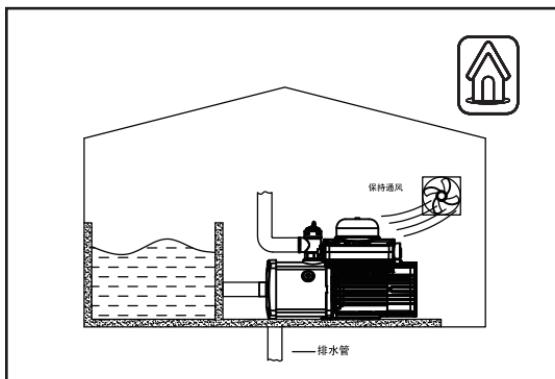

7. 安装在室内，必须在水泵附近设置排水系统。避免造成积水，防止水浸没电泵造成电机烧毁或者导致触电等危险，如若未按要求安装水泵，且造成用户财产安全损失，本公司概不负责。

8-1、当环境温度低于4°C时,请做好防冻措施,防止泵冻裂。

8-2、保持通风

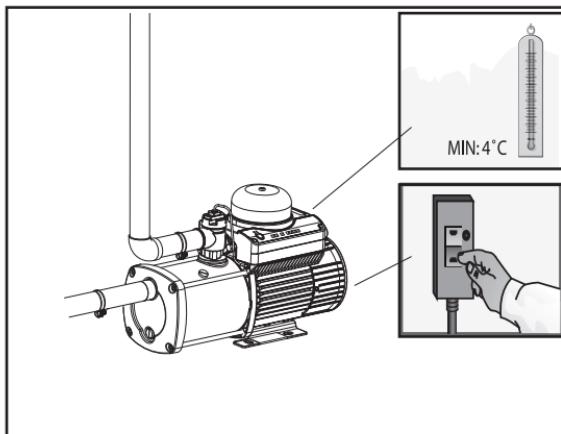


9、如有任何疑问,请查看说明书或致电浙江日井泵业股份有限公司。



十一、泵的维护



在水未装满泵腔内前，切勿启动水泵
除非泵的电源已经切断至少5分钟以上，否则
请勿触摸电泵。
除非放完泵腔内的水，否则请不要拆下泵体

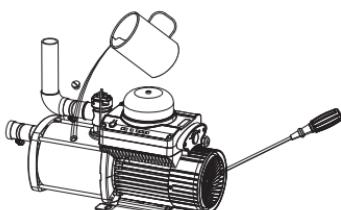

启动前先拨动一下风叶，
检查水泵转动是否灵活；
然后拧开注水螺塞，从注
水孔往泵腔内灌满清水，
待排净气后再拧紧注水螺
塞。启动时应将阀门关
死，水泵运转正常后，将
阀门调至所需流量（铭牌
显示流量，扬程范围）。

注意：

- 1、若灌水后启动超过6分钟不排水，关闭电泵，请重新灌水或检查进水管路有无泄漏；
- 2、如存在任何结霜、冰冻损坏的危险，请打开放水螺塞将泵腔内的水排空。但当需再次启动泵时，必须在启动前打开注水螺塞，灌满水，再拧紧注水螺塞后才能使用；
- 3、若泵长时间不使用时，应排净泵内积水，并将泵体、叶轮、支架清洗干净，涂上防锈油，置于通风干燥处备用；
- 4、长时间停机后的重新启动，按上图操作；
- 5、夏季或环境温度高时，请注意通风，防止电气部分产生露水，引起电气故障。
- 6、如果发现电机发烫、异常，请立即切断电源，按下表检查故障。

十二、故障原因及排除方法

请关闭电源后方可对水泵进行检修

故 障	原 因	措 施
电机运行，但不出水	泵旋转方向不对	转换电机其中两相的接线（三相电机）
	水泵未注满水	重新向泵体内灌水
	叶轮损坏	更换叶轮（送维修点维修）
	水位低于底阀	调整进水管路使水泵底阀浸入水中。
	吸水管漏气	检查吸进水管路各接头密封情况
	水位过低,低于水泵极限吸程	调整水泵安装高度或选用合适的水泵
	管路或泵腔中的积水引起结冰	待冰化了后再开机
压力不足	水泵选型不正确	选用合适的水泵
	进水管路过长，或拐弯太多，进水管管径没有按规定选用	选用规定管径,让进水管路设计更短一点。
	异物堵塞入口管道、过滤网或泵腔	清洗管道、底阀或泵腔，清除杂物。
	电机电压过低，导线过长	检查电机末端电压及加长导线截面
泵振动	泵没有固定在底座	拧紧地脚螺栓
	有异物在管道或泵腔	检查、清洗管道及水泵
电机断续工作或定子绕组烧坏	电机超负荷运转时间过长	出口水安装阀门，减少出水量。
	叶轮卡住或长时间超负荷运行	清除泵腔内杂物，尽可能使水泵在额定流量下工作。
	接地错误或电缆线破损，电泵遭雷击	查找原因，更换绕组线圈。
支架处漏水	有杂质磨损机械密封	清理或更换机械密封
气罐无压力或破损	引起连续起跳13次进入1小时保护程序	更换压力罐，重新上插
电机不能启动	a 压力开关问题	检查压力开关问题
	b 线路问题	检查线路通电情况
PBC板故障	a 流量感应器接触不良	拆开罩盒并拧紧信号线
	b PBC板损坏	修复并更换PBC板

如果您按照上表的提示，仍不能将某一故障排除时，请您拨打当地经销商电话或致电我司客户服务电话

保修服务规定

一、保修期限

- 1、扫描水泵出水口二维码激活质保，享受12个月保修服务；如未激活，则按出厂日期顺延6个月后，质保12个月。
- 2、自产品条码激活之日起，水泵整机免费保修12个月，主要零部件（包括压力开关部件、感应器部件、罩盒部件）免费保修24个月。
- 3、水泵自售出之日起7日内，发生性能故障的，可选择退货、换货或修理。退货时需确保产品完好，并提供有效购买凭证及发票、赠品需一并退回。
- 4、水泵自售出之日起90日内，如发生性能故障，可选择换货或修理。

二、以下非人为损坏的零部件故障属于保修范围：

- 1、泵体或叶轮损坏：泵体出现裂纹、叶轮变形或损坏，可能是由于材料缺陷或制造工艺问题。
- 2、轴承故障：轴承磨损、卡死或松动，可能是由于轴承质量不佳或装配不当。
- 3、密封件损坏：密封件老化、变形或破裂，导致漏水或漏气，可能是由于密封件质量不佳或安装不当。
- 4、电机烧毁：电机绕组短路、绝缘老化或电机过热烧毁，可能是由于电机质量不佳或电气设计缺陷。
- 5、控制开关故障：控制开关接触不良、短路或损坏，可能是由于开关质量不佳或电气设计问题。
- 6、接线盒故障：接线盒内线路松动、短路或损坏，可能是由于接线盒设计不合理或制造缺陷。
- 7、流量不足：水泵的实际流量低于设计流量，可能是由于叶轮磨损、管道堵塞或电机功率不足。
- 8、扬程不足：水泵的实际扬程低于设计扬程，可能是由于叶轮损坏、电机功率不足或管道阻力过大。
- 9、运行不稳定：水泵运行时出现异常振动、噪音或频繁停机，可能是由于电机故障、轴承松动或叶轮不平衡。

三、下列情况不属于免费服务范围，但可实行收费修复、终身服务：

- 1、未按说明书要求安装、使用、维护或保管导致的损坏。
- 2、无法提供有效购买凭证或发票（能证明在三包期内的除外）。
- 3、自行改装、修理或由非授权第三方拆动导致的故障。
- 4、因使用非原厂配置的外设导致的故障。
- 5、因受潮、进水、外力挤压、掉落等使用或保管不当导致的电机运转、电器控制等部件损坏或整机故障的。
- 6、超出产品手册限定的使用环境造成的故障或损坏。
- 7、因事故、灾害、战争等不可抗力因素造成故障的。
- 8、因雷击或其它用电系统原因导致故障的。
- 9、因水泵材料的自然消耗、磨损或老化导致的故障。
- 10、产品上条形码被损坏或有涂改痕迹。
- 11、超过三包有效期的产品。
- 12、不符合三包规定情况的。
- 13、非浙江日井泵业股份有限公司经销的产品。

四、扫描二维码激活电子包修卡，领取保修服务权益。激活方式详见说明书首页。

日井水泵保修凭证

很 靜 很 力

销售单位：

(加盖公章)

服务电话：

用户姓名：		联系电话：	
详细地址：			
销售单位：		邮政编码：	
购泵日期：	年 月 日	发票号码：	
规格型号：		整机编号：	
检 修 记 录			
日期	产 品 故 障	维 修 概 况	

本地区售后服务中心电话：

发 票 粘 贴 处

敬告用户：本凭证销售单位未盖章无效。

公司名称：浙江日井泵业股份有限公司

地 址：台州市路桥区峰江街道园区中路41号

全国服务热线：400-657-6857